
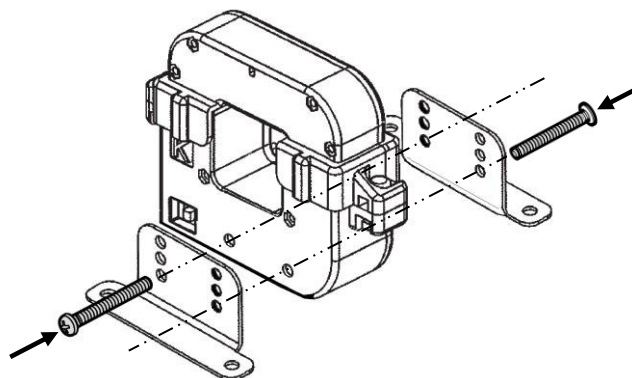





CTS-シリーズ取付方法

【固定金具取付方法】


- ①固定金具はネジ山付きの穴でネジを固定します。 ②付属ネジ(M5x40)を下図の方向で取付、固定します。

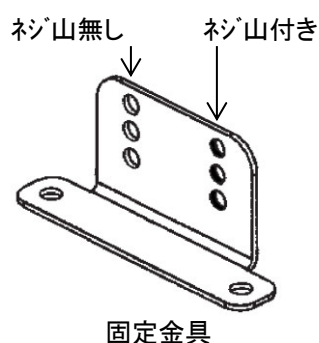

- ③ネジの取付位置で高さ調整が出来ます。(3段階)

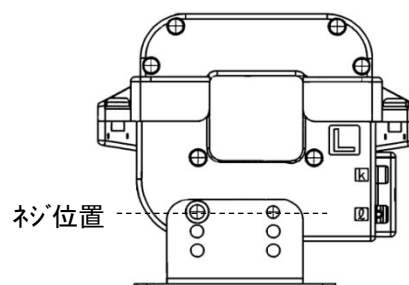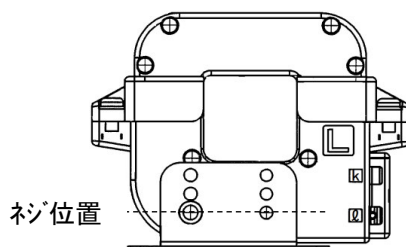

【変流器の開閉方法】

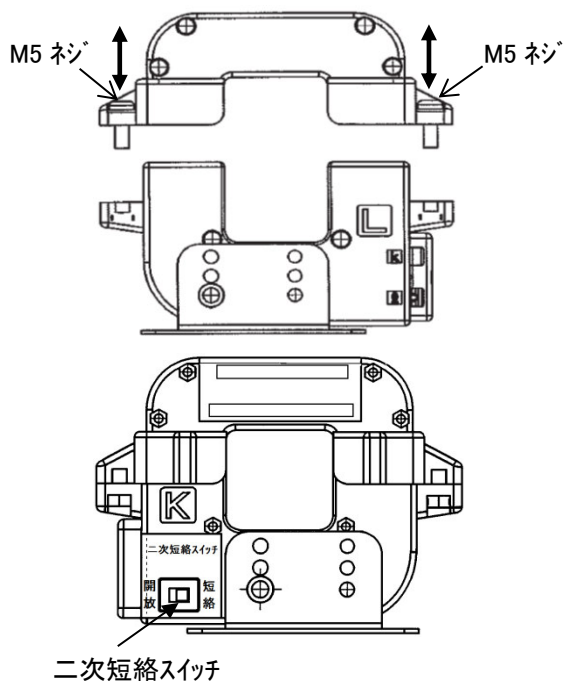

- ①変流器を開く場合は、
本体上部の M5 ネジ 2箇所をドライバーで緩めて下さい。
②変流器を閉じる場合は、
ネジ 2箇所を少しずつ交互に締付けて下さい。
(推奨トルク: 5kgf・cm)

*変流器を閉じる際は、
勘合面にゴミ等の異物が混入していない事を確認下さい。

⚠ 通電状態の電路で変流器を脱着する際は、
必ず「二次短絡スイッチ」を“短絡”にしてから
脱着して下さい。

【注意事項】

- 1) 2 次側端子接続ネジは M4 です。M4 ネジに適した圧着端子を使用して配線してください。
2) 設置場所は、衝撃、振動、腐食性ガス、塵埃、水、油、直射日光、放射線、強電界、強磁界などが無い場所で使用して下さい。また許容温湿度範囲内にて使用して下さい。